
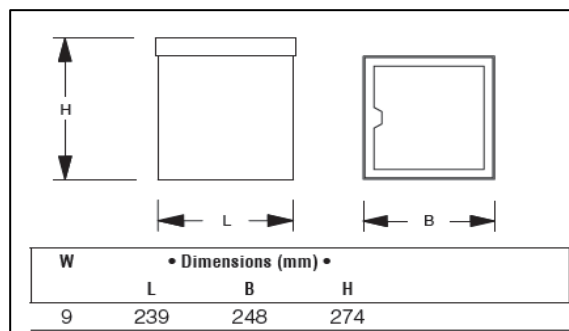


LOGICA PZ QUADER 3-4 VEIS markeringslys

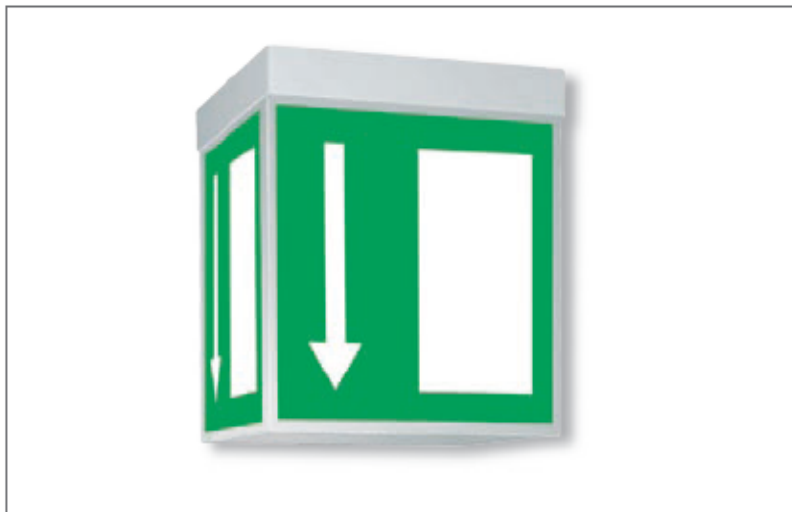

Armaturen er adressert for sentral overvåkning BUS eller FM
 Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene viser på flerfarget diode. Ved sentralisert overvåkning kjøres testene fra sentral og PC.

[LOGICA]

[LOGICA][®]*fm*

Grønn diode		Armaturløst etter tester
Blinkende grønn		Opplading av batteri pågår
Rød diode		Batteri defekt
Blinkende rød diode		Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil
Gul diode		Kommunikasjon pågår

Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP40
Produsert ihht.	EN 60598-2-22
Materiale	Metall

Bestilles i tillegg: Skilt pakke

Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Leseavstand
LOGICA PZ QUADER 9 watt tak	N90480L	1-3 timer	NiCd 7,2 volt / 1,7 Ah	9 watt pl	44 meter